



JAVNA VODOVODNA MREŽA

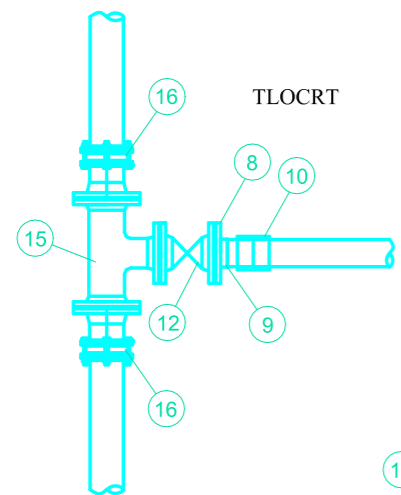


TLOCRT

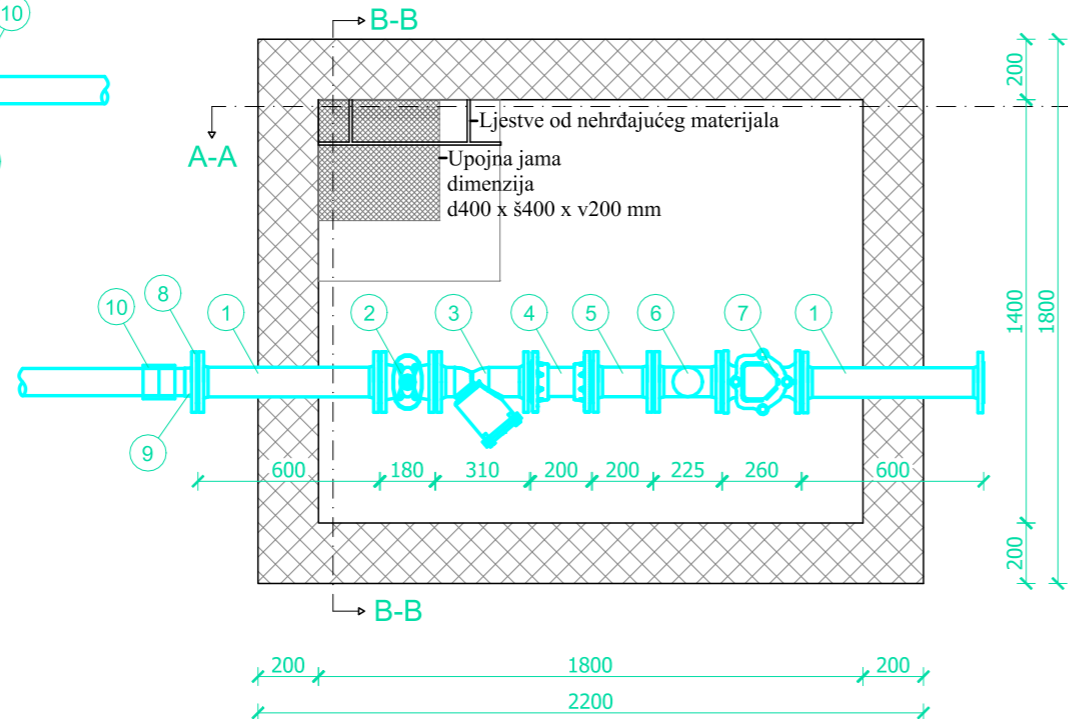

TLOCRT

- LIJEVANO ŽELJEZNI ELEMENTI ZA RADNI TLAK 16 BARA:
- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. FF komad DN80, L=600 | 9. SI. pribubnica d90/DN80 |
| 2. EV zasun DN80 | 10. EF spojnica d90 |
| 3. Hvatač nečistoća DN80 | 11. PE 100 d90 |
| 4. MDK DN80 | 12. EV zasun DN80 |
| 5. FF komad DN80, L=200 | 13. Ugradbena garnitura DN80 |
| 6. Ultrazvučni vodomjer 80 | 14. Ulična kapa |
| 7. Nepovratni ventil DN80, L=260 | 15. T-kom odgovarajućeg promjera |
| 8. Tuljak d90 | 16. MULTI/JOINT odgovarajućeg promjera |

	VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. VINKOVCI, D.Žanića-Karle 47a	TEHNIČKA NORMA ZA IZVOĐENJE TIPSKEG PRIKLJUČKA VK-90 NA SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE	
	GRAĐEVINA: Priključak na sustav javne vodoopskrbe VK-90	MJERILO: 1:250	
SADRŽAJ: Shematski prikaz	OPIS: Montaža svih potrebnih elemenata za izvedbu priključenja profilom cjevovoda PEHDd90mm, do 20m iza profila cjevovoda sukladno tehničkim normama javnog isporučitelja vodnih usluga u izgrađeno armirano betonsko vodomjerno okno. -sve dimenzije su u mm		